国润检测

正本

报告编号 国润检字 202608HJ0193 号

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

委托单位：山东亚荣化学股份有限公司

被检单位：山东亚荣化学股份有限公司

项目类别：地下水

山东国润环境检测有限公司

（检验检测专用章）

检测报告说明

1.报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

2.复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。

3.报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.委托送样检测，本检验机构仅对来样所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

6.本次报告仅对本次样品的结果有效。

7.本报告不得用作宣传使用。

8.不可重复性试验不进行复检。

9.未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告。

10.本报告中的符合性判定仅依据实际检测结果，不考虑其不确定度。

11.如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式提出，逾期不予受理。

地　　址：山东省泰安市泰山工业园区(中正集团院内)

邮政编码：271000

电　　话：0538-8502826

邮　　箱：sdgrem@163.com

国润检测

报告编号 国润检字 202608HJ0193 号

检测报告

样品类别	地下水	**检测类别**	☑委托检测 □送样检测
检测编号	国润检字 202608HJ0193 号	**被检单位**	山东亚荣化学股份有限公司
委托单位	山东亚荣化学股份有限公司	**联系人**	王凤 156 2152 4449
样品状态	详见报告第 7 页	**包装情况**	包装完好
☑采样日期 □收样日期	2026.08.17	**分析日期**	2026.08.17-2026.08.26
检测项目	检测项目、方法、主要仪器、检出限详见检测方法页		
评价依据	检测结果不作判定		
检测结果	详见结果报告单		

编制人： 审核人： 授权签字人：

签发日期：2026 年 09 月 01 日

（检验检测专用章）

检测方法

地下水：

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	便携式 pH 计-1 PHB-5 GRJC/CY-193 （自有） 便携式 pH 计-2 PHB-5 GRJC/CY-194 （自有）	--
色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （4.1 铂-钴标准比色法）	50mL 比色管 （自有）	5 度
浑浊度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （5.1 散射法-福尔马肼标准）	浊度计 WGZ-200 GRJC/SY-078 （自有）	0.5 NTU
嗅和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （6.1 嗅气和尝味法）	--	--
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 直接观察法）	--	--
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）	25mL 棕色聚四氟乙烯酸碱两用滴定管 GRJC/BY-142 （自有）	1.0 mg/L
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （11.1 称量法）	电子天平 ME204E/02 GRJC/SY-005 （自有）	--
耗氧量（以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （4.1 酸性高锰酸钾滴定法）	25mL 棕色聚四氟乙烯酸碱两用滴定管 GRJC/BY-141 （自有）	0.05 mg/L
氨氮（以 N 计）	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 （自有）	0.025 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
氟化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014（自有）	0.006 mg/L
氯化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014（自有）	0.007 mg/L
亚硝酸盐（以 N 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014（自有）	0.016 mg/L
硝酸盐（以 N 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014（自有）	0.016 mg/L
磷酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014（自有）	0.051 mg/L
硫酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014（自有）	0.018 mg/L
铁	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标（7.2 火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001（自有）	0.075 mg/L
锰	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标（7.2 火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001（自有）	0.025 mg/L
铜	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标（7.2 火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001（自有）	0.05 mg/L
锌	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标（7.2 火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001（自有）	0.012 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
钾	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 （25.1 火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 （自有）	0.05 mg/L
钠	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 （25.1 火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 （自有）	0.01 mg/L
钙	GB/T 11905-1989 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 （自有）	0.02 mg/L
镁	GB/T 11905-1989 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 （自有）	0.002 mg/L
汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002 （自有）	0.04 μg/L
砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002 （自有）	0.3 μg/L
硒	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002 （自有）	0.4 μg/L
铅	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 （14.1 无火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 （自有）	2.5 μg/L
镉	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 （12.1 无火焰原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 （自有）	0.5 μg/L
铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 （13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 （自有）	0.004 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
挥发性酚类（以苯酚计）	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136（自有）	0.0003 mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（13.1 亚甲蓝分光光度法）	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136（自有）	0.050 mg/L
氰化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136（自有）	0.002 mg/L
硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136（自有）	0.003 mg/L
碘化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（13.2 高浓度碘化物比色法）	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136（自有）	0.05 mg/L
三氯甲烷	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪 7820A-5977B GRJC/SY-015（自有）	1.4 μg/L
四氯化碳			1.5 μg/L
苯			1.4 μg/L
甲苯			1.4 μg/L
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（5.1 多管发酵法）	生物安全柜 BSC-1500 II A2-X GRJC/SY-017（自有）	2 MPN/100mL
菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1 平皿计数法）	电热恒温培养箱 BK.B11-100 GRJC/SY-018（自有）	--

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
总磷	国家环境保护总局（2002） 第四版 增补版《水和废水监测分析方法》第三篇 第三章 七（四）孔雀绿 磷钼杂多酸分光光度法（B）	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136（自有）	1 μg/L
全盐量	HJ 51-2024 水质 全盐量的测定 重量法	电子天平-2 ME204E/02 GRJC/SY-005（自有）	25 mg/L

本页以下空白

地下水检测结果报告单

项目编号		202608HJ0193		采样日期	2026.08.17	
采样点位		1#厂区东南侧(对照点)	2#厂区北侧	3#厂区东北侧	4#厂区内西北侧	5#厂区西北角
样品状态		无色透明液体	黄色微浊液体	黄色微浊液体	微黄微浊液体	微黄微浊液体
样品序号		S001	S002	S003	S004	S005/S006（平行）
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
色度	度	ND	40	40	10	10
浑浊度	NTU	2.3	21.5	28.4	15.6	20.4
嗅和味	--	无	无	无	无	无
肉眼可见物	--	无	无	无	无	无
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	654	614	402	572	393/390，均值 392
溶解性总固体	mg/L	1.07×10^3	1.03×10^3	762	940	724/734，均值 729
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	1.70	8.39	7.16	4.62	3.07/3.10，均值 3.08
氨氮（以 N 计）	mg/L	0.047	ND	0.209	1.79	0.270/0.262，均值 0.266
氟化物	mg/L	0.700	0.443	0.307	0.539	0.346/0.326，均值 0.336
氯化物	mg/L	212	258	242	184	163/164，均值 164
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND

样品序号		S001	S002	S003	S004	S005/S006（平行）
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	31.0	10.1	6.63	16.8	8.52/8.53，均值 8.,52
磷酸盐	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
硫酸盐	mg/L	304	264	192	235	226/226，均值 226
铁	mg/L	ND	0.255	0.203	0.123	ND/ND，均值 ND
锰	mg/L	ND	0.034	0.090	ND	ND/ND，均值 ND
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
锌	mg/L	0.025	0.019	0.016	0.624	0.177/0.171，均值 0.174
钾	mg/L	7.68	1.55	1.53	9.58	0.94/0.94，均值 0.94
钠	mg/L	67.4	85.6	86.4	59.9	38.1/38.0，均值 38.0
钙	mg/L	164	160	117	170	118/119，均值 118
镁	mg/L	43.6	39.1	31.0	43.6	29.8/29.4，均值 29.6
汞	μg/L	0.22	0.19	0.28	0.19	0.25/0.26，均值 0.26
砷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
硒	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
铅	μg/L	4.4	3.5	ND	5.9	3.2/2.9，均值 3.0

样品序号		S001	S002	S003	S004	S005/S006（平行）
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
铬（六价）	mg/L	ND	0.018	0.004	0.032	0.008/0.007，均值 0.008
挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	3.2/3.3，均值 3.2
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND/ND，均值 ND
总大肠菌群	MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	ND
菌落总数	CFU/mL	73	53	91	78	60
总磷	μg/L	9	18	27	17	7/8，均值 8
全盐量	mg/L	1.05×10^{3}	997	750	922	695/673，均值 684

样品序号		--	--	--	--	--
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
pH	无量纲	6.9	8.3	7.0	7.0	8.0
备注		ND 表示未检出				

本页以下空白

质量控制措施：

表 1 质控样分析结果

检测项目	单位	检测结果	标准值	判定方式	是否合格
氨氮	mg/L	2.45	2.44±0.19	检测结果在质控范围内	合格
氯化物	mg/L	170.4	182.2±12.6	检测结果在质控范围内	合格
铁	mg/L	1.699	1.834±0.146	检测结果在质控范围内	合格
锰	mg/L	1.655	1.584±0.126	检测结果在质控范围内	合格
铜	mg/L	1.16	1.23±0.09	检测结果在质控范围内	合格
锌	mg/L	0.301	0.304±0.030	检测结果在质控范围内	合格
钾	mg/L	1.09	1.17±0.09	检测结果在质控范围内	合格
钠	mg/L	0.678	0.711±0.046	检测结果在质控范围内	合格
钙	mg/L	1.932	1.817±0.145	检测结果在质控范围内	合格
镁	mg/L	0.202	0.217±0.018	检测结果在质控范围内	合格
汞	μg/L	0.867	0.848±0.067	检测结果在质控范围内	合格
砷	μg/L	8.45	8.99±0.83	检测结果在质控范围内	合格
硒	μg/L	17.6	19.0±2.9	检测结果在质控范围内	合格
铅	μg/L	17.3	18.6±1.5	检测结果在质控范围内	合格
镉	μg/L	6.04	5.95±0.47	检测结果在质控范围内	合格
备注	无				

本页以下空白

表 2 加标回收分析结果

检测项目	单位	本底值	加标量	加标测定值	加标回收率（%）	允许加标回收率（%）	是否合格
三氯甲烷	μg/L	ND	5.0	5.7	114	80-120	合格
四氯化碳	μg/L	ND	5.0	5.0	100	80-120	合格
苯	μg/L	ND	5.0	5.1	102	80-120	合格
甲苯	μg/L	ND	5.0	5.4	108	80-120	合格
备注	ND 表示未检出						

本页以下空白

表 3 平行样分析结果（采样平行）

检测项目	单位	平行样结果		相对偏差（%）	允许相对偏差（%）	是否合格
		S005	S006			
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	393	390	0.4	≤1	合格
溶解性总固体	mg/L	724	734	0.7	≤1	合格
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	3.07	3.10	0.5	≤5	合格
氨氮（以 N 计）	mg/L	0.270	0.262	1.5	--	--
氟化物	mg/L	0.346	0.326	3.0	≤10	合格
氯化物	mg/L	163	164	0.3	≤10	合格
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	ND	ND	0.0	≤10	合格
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	8.52	8.53	0.1	≤10	合格
磷酸盐	mg/L	ND	ND	0.0	≤10	合格
硫酸盐	mg/L	226	226	0.0	≤10	合格
铁	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
锰	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
铜	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
锌	mg/L	0.177	0.171	1.7	≤10	合格
钾	mg/L	0.94	0.94	0.0	≤10	合格
钠	mg/L	38.1	38.0	0.1	≤2.5	合格
钙	mg/L	118	119	0.4	--	--
镁	mg/L	29.8	29.4	0.7	--	--
汞	μg/L	0.25	0.26	2.0	≤20	合格
砷	μg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
硒	μg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
铅	μg/L	3.2	2.9	4.9	≤30	合格
镉	μg/L	ND	ND	0.0	≤50	合格
铬（六价）	mg/L	0.008	0.007	6.7	≤30	合格
挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	ND	ND	0.0	--	--

检测项目	单位	平行样结果		相对偏差（%）	允许相对偏差（%）	是否合格
		S005	S006			
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
氰化物	mg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
硫化物	mg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
碘化物	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
三氯甲烷	μg/L	3.2	3.3	1.5	≤30	合格
四氯化碳	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
苯	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
甲苯	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
总磷	μg/L	7	8	6.7	--	--
全盐量	mg/L	695	673	1.6	≤20	合格
备注	ND 表示未检出					

本页以下空白

表 4 全程序空白分析结果

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	S007	ND	1.0	检测结果小于方法检出限	合格
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	S007	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
氨氮（以 N 计）	mg/L	S007	ND	0.025	检测结果小于方法检出限	合格
氟化物	mg/L	S007	ND	0.006	检测结果小于方法检出限	合格
氯化物	mg/L	S007	ND	0.007	检测结果小于方法检出限	合格
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	S007	ND	0.016	检测结果小于方法检出限	合格
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	S007	ND	0.016	检测结果小于方法检出限	合格
磷酸盐	mg/L	S007	ND	0.051	检测结果小于方法检出限	合格
硫酸盐	mg/L	S007	ND	0.018	检测结果小于方法检出限	合格
铁	mg/L	S007	ND	0.075	检测结果小于方法检出限	合格
锰	mg/L	S007	ND	0.025	检测结果小于方法检出限	合格
铜	mg/L	S007	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
锌	mg/L	S007	ND	0.012	检测结果小于方法检出限	合格
钾	mg/L	S007	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
钠	mg/L	S007	ND	0.01	检测结果小于方法检出限	合格
钙	mg/L	S007	ND	0.02	检测结果小于方法检出限	合格
镁	mg/L	S007	ND	0.002	检测结果小于方法检出限	合格
汞	μg/L	S007	ND	0.04	检测结果小于方法检出限	合格
砷	μg/L	S007	ND	0.3	检测结果小于方法检出限	合格
硒	μg/L	S007	ND	0.4	检测结果小于方法检出限	合格
铅	μg/L	S007	ND	2.5	检测结果小于方法检出限	合格

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
镉	μg/L	S007	ND	0.5	检测结果小于方法检出限	合格
铬（六价）	mg/L	S007	ND	0.004	检测结果小于方法检出限	合格
挥发酚性酚类（以苯酚计）	mg/L	S007	ND	0.0003	检测结果小于方法检出限	合格
阴离子表面活性剂	mg/L	S007	ND	0.050	检测结果小于方法检出限	合格
氰化物	mg/L	S007	ND	0.002	检测结果小于方法检出限	合格
硫化物	mg/L	S007	ND	0.003	检测结果小于方法检出限	合格
碘化物	mg/L	S007	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
三氯甲烷	μg/L	S007	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
四氯化碳	μg/L	S007	ND	1.5	检测结果小于方法检出限	合格
苯	μg/L	S007	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
甲苯	μg/L	S007	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
总磷	μg/L	S007	ND	1	检测结果小于方法检出限	合格
全盐量	mg/L	S007	ND	25	检测结果小于方法检出限	合格
备注	ND 表示未检出					

本页以下空白

表5 运输空白分析结果

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
氯甲烷	μg/L	S008	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
四氯化碳	μg/L	S008	ND	1.5	检测结果小于方法检出限	合格
苯	μg/L	S008	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
甲苯	μg/L	S008	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
备注	ND表示未检出					

报告结束

附：采样照片

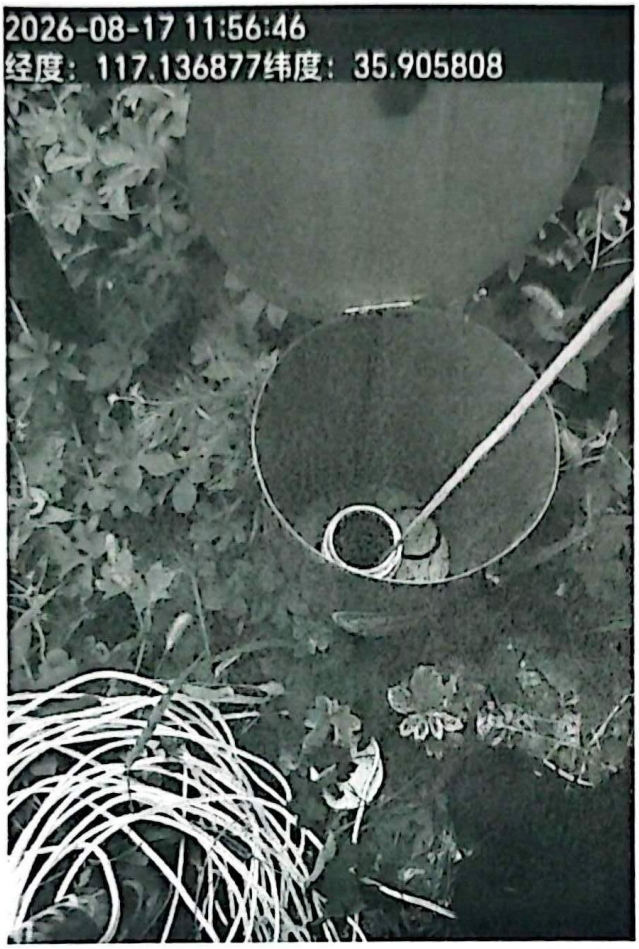

241512345994

正本

检 验 检 测 报 告

报告编号：E2026090083

项目名称：山东亚荣化学股份有限公司地下水检测

委托单位：山东国润环境检测有限公司

检测类别：地下水

报告日期：2026 年 09 月 15 日

山东骏羚环境检测有限公司

检验检测专用章

370785007470

山东骏羚环境检测有限公司

检验检测报告

报告编号：E2026090083

委托单位	山东国润环境检测有限公司	样品名称	地下水
委托单位地址	山东省泰安市泰山工业园区（中正集团院内）		
检测目的	委托检测	送样日期	2026.09.11
送样人员	杨向芳	完成日期	2026.09.15
检测项目	黄磷（单质磷）		
主要检测设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	可见分光光度计	721	IEB-014
评价依据	/		
结论及评价	不作评价。		
备注	所用仪器设备均为自有，非租用/借用。		

编制：[illegible] 日期：2026.09.15　审核：[illegible] 日期：2026.09.15　批准：[illegible] 日期：2026.09.15

山东骏羚环境检测有限公司

检验检测报告表

报告编号：E2026090083

序号	样品名称	检测项目	状态描述	样品标识	检测结果	计量单位
1	地下水	黄磷（单质磷）	外观完好无破损	1#厂区东南侧(对照点) 202608HJ0193 FB06	<0.003	mg/L
2			外观完好无破损	2#厂区北侧 202608HJ0193 FB07	<0.003	mg/L
3			外观完好无破损	3#厂区东北侧 202608HJ0193 FB08	<0.003	mg/L
4			外观完好无破损	4#厂区内西北侧 202608HJ0193 FB09	<0.003	mg/L
5			外观完好无破损	5#厂区西北角 202608HJ0193 FB10	<0.003	mg/L
以下空白						
备注	/					

山东骏羚环境检测有限公司

方法依据一览表

报告编号：E2026090083

检测类别	检测项目	检测依据	检测方法	检出限	备注
地下水	黄磷（单质磷）	HJ 593-2010	磷钼蓝分光光度法	0.003mg/L	/
以下空白					

本页以下空白。

MTT-ZJ-54

261512343360

正本

MTT2026I107

No：MTT2026I10701

MTT

MINGBO TESTING TECHNOLOGY

检测报告
TEST REPORT

项目名称：山东亚荣化学股份有限公司

生产单位：/

委托单位：山东国润环境检测有限公司

检测类别：送样

山东铭博检测技术有限公司

Shandong Mingbo Testing Technology Co.LTD

山东铭博检测技术有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

项目名称	山东亚荣化学股份有限公司	任务编号	MTT2026I107
委托单位	山东国润环境检测有限公司	联系方式	赵帅 17863855825
样品来源	送样	送样日期	2026.09.11
样品状态	地下水：液态 样品数量详见备注	检测日期	2026.09.17-2026.09.21
项目地址	/		
检测项目	地下水：铝、钛、镍，共 3 项。		
备 注	1、样品数量为：5*500ml 聚乙烯瓶（铝、钛、镍）。 2、仅对来样负责。		

二、检测依据及主要仪器

序号	检测项目	检测方法	方法依据	主要仪器设备名称、型号/编号
地下水				
1-3	铝、钛、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7800/MTT-YQ-A002

三、检测结果

样品类别：地下水	检测项目	铝	钛	镍
	单位	μg/L	μg/L	μg/L
	检出限	1.15	0.46	0.06
	送样日期	2026.09.11		

序号	送样点位	送样编号	测定值		
1	1#厂区东南侧（对照点）	202608HJ0193 FB06	ND	ND	0.44
2	2#厂区北侧	202608HJ0193 FB07	ND	ND	0.83
3	3#厂区东北侧	202608HJ0193 FB08	ND	ND	2.67
4	4#厂区内西北侧	202608HJ0193 FB09	ND	ND	1.38
5	5#厂区西北角	202608HJ0193 FB10	ND	ND	1.64

四、质控信息

1、本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法；

2、本次分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

检测分析人员：周晓燕

编制人：董兴菊 审核人：[illegible] 授权签字人：[illegible]

日期：2026.9.22 日期：2026.9.22 日期：2026.9.22

山东铭博检测技术有限公司

（检验检测专用章）

报告结束